


### Legenda potrubí:

Přívodní potrubí  
 Zpětné potrubí  
 Spád potrubí

Legenda:

RLV-KDV (RL)	Dynamické radiátorové šroubení Danfoss RLV-KDV s integrovaným regulátorem dif. tlaku, rohové levé, max. průtok 159 l/h
RLV-KDV (P)	Dynamické radiátorové šroubení Danfoss RLV-KDV s integrovaným regulátorem dif. tlaku, přímé levé, max. průtok 159 l/h
RA-N	Vestavěný radiátorový ventil Danfoss RA v otopném tělese
XX/XXX/XXX	Otopné těleso panelové KORADO VKM8 se středovým připojením
TH	Termostatická hlavice Danfoss RAE-K 5134, pojistka proti odcizení
VK	Vypouštěcí kohout
35x1	<u>Potrubí Cu</u>
35x25	Isolace polyetylén

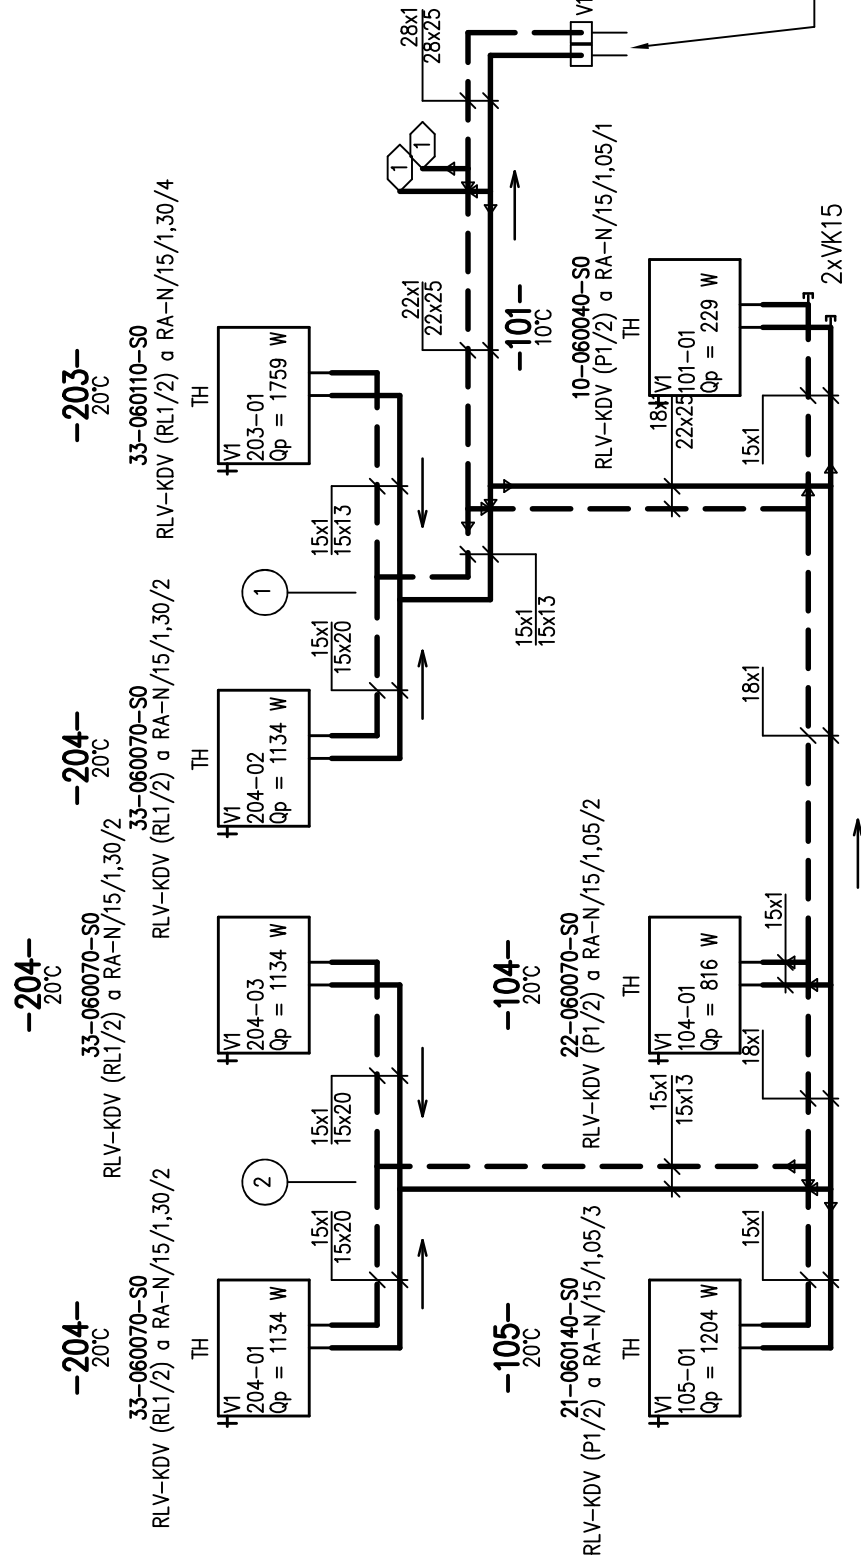

Projektant: Ing.Martin Řeháček	Vypracoval: Ing.Martin Řeháček
Investor: Město Vyšší Brod , Míru 250, 382 73 Vyšší Brod	
Akce:	
<b>Objekt Náměstí č.p.104, Vyšší Brod</b>	
Objekt: Ústřední vytápění	
Výkres: MTZ schéma rozvodů ÚT	